




- Na kondygnacji zastosowano:**
1. System Sygnalizacji Pożaru - SSP
 2. Instalację wodociagową przeciwpożarową
 3. Oświetlenie ewakuacyjne
 4. System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

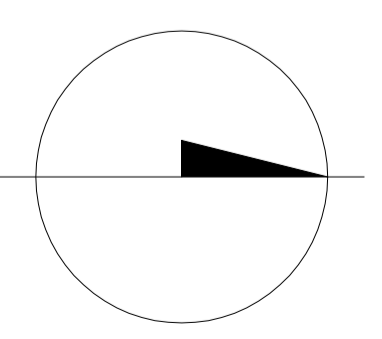

LEGENDA

W załączonych rzutach użyto oznakowań:
 PN-92/N-42868/01 "Oznakona przeciwpożarowa."
 Symbole graficzne stosowane na planach przeciwpożarowej.

- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU UPS - BLOKU OPERACYJNEGO
- WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA GRAWITACYJNA
- HYDRANT WENWĘTRZANY

DODATKOWE INFORMACJE

- DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 60
- DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 30
- ZMIANA RODZAJU DRZWI LUB KIERUNKU OTWIERANIA
- DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 120
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 60
- STREFA POŻAROWA (NUMER STREFY)

OBIEKT			
INSTYTUT MATKI I DZIECKA			
BUDYNEK GŁÓWNY (BUDYNEK A)			
przy ul. Kasprzaka 17A w Warszawie			
TEMA			
EKSPERTYZA TECHNICZNA			
w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)			
AUTORZY		PODZIAŁ	
mgr inż. Krzysztof Dłubowski	Nr upr. 4792006	SKŁADA	NR PR. SIS
inż. Marian Nocula	zręczniejsza ds. zabezpieczenia przeciwpożarowych	RZUT PIĘTRA 2	1:150
Nr upr. CRRB13197IR			5
			07.2009