




- Na kondygnacji zastosowano:**
1. System Sygnalizacji Pożaru - SSP
  2. Instalację wodociagową przeciwpożarową - hydranty wewnętrzne 25
  3. Oświetlenie ewakuacyjne
  4. System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

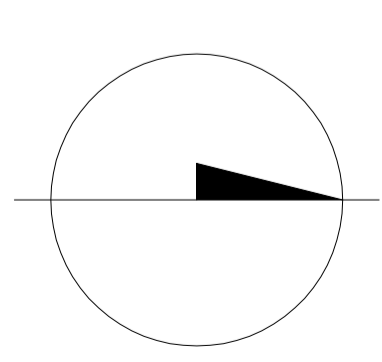

**LEGENDA**

W załączonych zrzutach użyto oznakowań:  
 PN-92/N-42868/01 "Oznakowa przeciwpożarowa."  
 Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej.

- PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU UPS - BLOK OPERACYJNY
- WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA GRAWITACYJNA
- HYDRANT WENĘTYZANY

**DODATKOWE INFORMACJE**

- EI 60 DRZWI PRZECIWOŻAROWE - EI 60
- EI 30 DRZWI PRZECIWOŻAROWE - EI 30
- ZMIANA RODZAJU DRZWI LUB KIERUNKU OTWIERANIA
- DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 120
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 60
- STREFA POŻAROWA (NUMER STREFY)

<b>OBIEKT</b>			
<b>INSTYTUT MATKI I DZIECKA BUDYNEK GŁÓWNY (BUDYNEK A) przy ul. Kasprzaka 17A w Warszawie</b>			
<b>TEMA</b>			
<b>EKSPERTYZA TECHNICZNA</b>			
w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)			
<b>AUTORZY</b>		<b>PROJEKT</b>	
mgr inż. Krzysztof Dabrowski zrzeszeniowa ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych		mgr inż. Marcin Nocuła zrzeszeniowa budowlana	
Nr upr. CRRB131/97/R		Nr upr. 4732/2006	
RZUT PIĘTRA 1		RZUT PIĘTRA 1	
SKALA	NR STR.	SKALA	NR STR.
1:150	4	1:150	4
DATA		DATA	
07.2009		07.2009	